

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19, тел.: , e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Г.С. Чистякова

МП

10.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-10/00509-25 от 10.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК" (ИНН 4211023572 ОГРН 1094211000828)

2. Юридический адрес: 652700, Кемеровская область - Кузбасс Г. КИСЕЛЕВСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ Д. 5

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс обл, г Киселевск, ул Коммунальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения, перед подачей в сеть

4. Место отбора: скважина №1, Кемеровская область - Кузбасс обл, г.о. Киселевский, с Верх-Чумыш

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.02.2025 09:55 - 10:05

Ф.И.О., должность: Салтымакова Ю. А. Инженер ПТО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.02.2025 11:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

регистрационный номер 836-1-4-25-02 Акт отбора от 5 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-10/00509-25 от 10.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-10/00509-10.1.10.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 05.02.2025 11:10 дата начала испытаний 05.02.2025 11:15, дата окончания испытаний 10.02.2025 14:53					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	2,4±0,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 05.02.2025 11:10 дата начала испытаний 05.02.2025 11:10, дата окончания испытаний 07.02.2025 09:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.4, п.8.1-8.3, п.9, п.10
2	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7, п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.4, п.8, п.10, п.11

Ответственный за оформление протокола:

И.А. Лукина, Оператор ЭВМ

Конiec протокола испытаний № 42-01-10/00509-25 от 10.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Киселевске, городе
Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул,
здание 19, тел.: +7 9000532675, e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Г.С. Чистякова
03.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42-01-10/03384-25 от 03.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК" (ИНН 4211023572 ОГРН 1094211000828)

2. Юридический адрес: 652700, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, ГОРОД КИСЕЛЕВСК, УЛИЦА КОММУНАЛЬНАЯ ДОМ 5

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс обл, г Киселевск, ул Коммунальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: вода подземного водного объекта (скважина)

4. Место отбора: МП "ИСТОК", Скважина, скважина №1, Кемеровская область - Кузбасс обл, г.о. Киселевский, с Верх-Чумыш

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 09:10 - 09:20

Ф.И.О., должность: Салтымакова Ю. А. Инженер ПТО МП "ИСТОК"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 09:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №10 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

регистрационный номер 4759-1-4-25-05 Акт отбора от 20 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 42-01-10/03384-25 от 03.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-10/03384-10.1.10.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 20.05.2025 09:45
дата начала испытаний 20.05.2025 09:50, дата окончания испытаний 26.05.2025 14:32

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	3,8±1,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 20.05.2025 09:45
дата начала испытаний 20.05.2025 09:55, дата окончания испытаний 22.05.2025 14:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.4, п.8.1-8.3, п.9, п.10
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7, п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.4, п.8, п.10, п.11

Ответственный за оформление протокола:
Н.О. Бобков, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-10/03384-25 от 03.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19, тел.: +7 9000532675, e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Г.С. Чистякова
01.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 42-01-10/06572-25 от 01.09.2025



1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК" (ИНН 4211023572 ОГРН 1094211000828)

2. Юридический адрес: 652700, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС Г. КИСЕЛЕВСК,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ Д. 5

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Киселевский, г Киселевск, ул Коммунальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина, скважина № 2, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Киселевский, с. Верх-Чумыш

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 26.08.2025 08:20 - 08:30

Ф.И.О., должность: Салтымакова Ю. А. Инженер ПТО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2025 09:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Регистрационный номер 9781-1-4-25-08 Акт отбора от 26 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 42-01-10/06572-25 от 01.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-10/06572-10.1.10.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 26.08.2025 09:40 дата начала испытаний 26.08.2025 09:45, дата окончания испытаний 28.08.2025 10:36					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	3,5±1,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 26.08.2025 09:40 дата начала испытаний 26.08.2025 09:50, дата окончания испытаний 28.08.2025 14:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7, п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.4, п.8, п.10, п.11

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Иванова, Оператор ЭВМ *Е.Н. Иванова*

Конец протокола испытаний № 42-01-10/06572-25 от 01.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Киселевске, городе
Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул,
здание 19, тел.: +7 9000532675, e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Г.С. Чистякова

24.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-10/09861-25 от 24.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК" (ИНН 4211023572 ОГРН 1094211000828)

2. Юридический адрес: 652700, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС Г. КИСЕЛЕВСК,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ Д. 5

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Киселевский, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: Вода подземная водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Скважина, скважина №1 прободоотборный кран, Кемеровская область - Кузбасс,
г.о. Киселевский, с Верх-Чумыш, ул. Речная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.12.2025 09:10 - 09:20

Ф.И.О., должность: Салтымакова Ю. А. Инженер ПТО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК"

Условия доставки:

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.12.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования
к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 10 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Регистрационный номер 15578-1-4-25-12 Акт отбора от 22 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 42-01-10/09861-25 от 24.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 42-01-10/09861-10.1.10.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВК-600	006953
2	Термометры технические жидкостные, ТТЖ-М	01239
3	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК-М	100-98
4	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ-1125М	555
5	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический с водяной рубашкой ЗЦ-1125М	583
6	Термометры стеклянные ртутные максимальные, СП-64	294
7	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК-М	522
8	Спектрофотометры, ПЭ-5300В	VEN1001045
9	Колориметры фотоэлектрические, КФК-2	8912495
10	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-5	214

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 22.12.2025 09:50
дата начала испытаний 22.12.2025 09:55, дата окончания испытаний 23.12.2025 15:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	5,9±1,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 22.12.2025 09:50
дата начала испытаний 22.12.2025 10:00, дата окончания испытаний 24.12.2025 12:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Иванова, Оператор ЭВМ

Иванова

Конец протокола испытаний № 42-01-10/09861-25 от 24.12.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 42-01-10/09861-25 от 24.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19, тел.: , e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

Г.С. Чистякова
10.03.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-10/01315-25 от 10.03.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК" (ИНН 4211023572 ОГРН 1094211000828)

2. Юридический адрес: 652700, Кемеровская область - Кузбасс Г. КИСЕЛЕВСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ Д. 5
Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс обл, г Киселевск, ул Коммунальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть

4. Место отбора: Участок НФС, РЧВ, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Киселевск, п Карагайлинский, ул Желтых акаций, 1А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.03.2025 08:45 - 08:55

Ф.И.О., должность: Салтымакова Ю. А. Инженер ПТО МП "ИСТОК"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2025 10:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №9 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

регистрационный номер 1999-1-4-25-03 Акт отбора от 4 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 42-01-10/01315-25 от 10.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-10/01315-10.1.10.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 10:00 дата начала испытаний 04.03.2025 10:05, дата окончания испытаний 06.03.2025 09:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	7,2±2,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 04.03.2025 10:00 дата начала испытаний 04.03.2025 10:10, дата окончания испытаний 06.03.2025 08:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.4, п.8.1-8.3, п.9, п.10
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7, п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.4, п.8, п.10, п.11

Ответственный за оформление протокола:
И.А. Лукина, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-10/01315-25 от 10.03.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Киселевске, городе
Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул,
здание 19, тел.: +7 9000532675, e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Г.С. Чистякова
03.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-10/03382-25 от 03.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК" (ИНН 4211023572 ОГРН 1094211000828)

2. Юридический адрес: 652700, Кемеровская область - Кузбасс Г. КИСЕЛЕВСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ Д. 5

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс обл, г Киселевск, ул Коммунальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть, водопровод из подземного источника

4. Место отбора: Участок НФС, РЧВ, Кемеровская область - Кузбасс обл, г.о. Киселевский, п Карагайлинский, ул Желтых акаций, 1А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2025 08:40 - 08:50

Ф.И.О., должность: Салтымакова Ю. А. Инженер ПТО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 09:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №9 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

регистрационный номер 4760-1-4-25-05 Акт отбора от 20 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 42-01-10/03382-25 от 03.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-10/03382-10.1.10.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 20.05.2025 09:45 дата начала испытаний 20.05.2025 09:50, дата окончания испытаний 22.05.2025 14:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	7,1±2,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 20.05.2025 09:45 дата начала испытаний 20.05.2025 09:55, дата окончания испытаний 26.05.2025 14:11					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.4, п.8.1-8.3, п.9, п.10
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7, п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.4, п.8, п.10, п.11

Ответственный за оформление протокола:
Н.О. Бобков, Оператор ЭВМ



Конец протокола испытаний № 42-01-10/03382-25 от 03.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Киселевске, городе
Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103


Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул,
здание 19, тел.: +7 9000532675, e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Г.С. Чистякова
19.09.2025

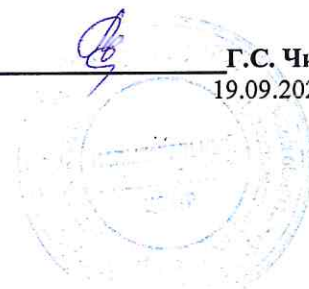

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-10/06944-25 от 19.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК" (ИНН 4211023572 ОГРН
1094211000828)

2. Юридический адрес: 652700, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС Г. КИСЕЛЕВСК, УЛ.
КОММУНАЛЬНАЯ Д. 5

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс обл, г.о. Киселевский, г Киселевск, ул Коммунальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть.
Водопровод из подземного источника

4. Место отбора: Участок НФС, РЧВ, Кемеровская область - Кузбасс обл, г.о. Киселевский, п Карагайлинский, ул
Желтых акаций, 1А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 16.09.2025 08:40 - 08:50

Ф.И.О., должность: Салтымакова Ю. А. Инженер ПТО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования
к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 9 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Регистрационный номер 10383-1-4-25-09 Акт отбора от 16 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 42-01-10/06944-25 от 19.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-10/06944-10.1.10.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; --

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 16.09.2025 09:50
дата начала испытаний 16.09.2025 09:55, дата окончания испытаний 17.09.2025 13:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	5,7±1,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 16.09.2025 09:50
дата начала испытаний 16.09.2025 10:00, дата окончания испытаний 18.09.2025 08:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.4, п.8.1-8.3, п.9, п.10
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7, п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.4, п.8, п.10, п.11

Ответственный за оформление протокола:

Н.В. Костомарова, оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-10/06944-25 от 19.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19, тел.: +7 9000532675, e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Г.С. Чистякова

24.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-10/09862-25 от 24.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК" (ИНН 4211023572 ОГРН 1094211000828)

2. Юридический адрес: 652700, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС Г. КИСЕЛЕВСК,
УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ Д. 5

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Киселевский, г. Киселевск, ул. Коммунальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть.
Водопровод из подземного источника

4. Место отбора: Участок НФС, РЧВ, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Киселевский, п Карагайлинский,
ул. Желтых акаций, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.12.2025 08:35 - 08:45

Ф.И.О., должность: Салтымакова Ю. А. Инженер ПТО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА
КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.12.2025 09:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования
к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 9 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Регистрационный номер 15577-1-4-25-12 Акт отбора от 22 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 42-01-10/09862-25 от 24.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-10/09862-10.1.10.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300В	VEN1001045
2	Колориметры фотоэлектрические, КФК-2	8912495
3	Весы лабораторные, ВК-600	006953
4	Термометры технические жидкостные, ТТЖ-М	01239
5	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический с водяной рубашкой 3Ц-1125М	583
6	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК-М	522
7	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК-М	100-98
8	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический с водяной рубашкой 3Ц-1125М	555
9	Термометры стеклянные ртутные максимальные, СП-64	294
10	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-5	214

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 22.12.2025 09:50
дата начала испытаний 22.12.2025 09:55, дата окончания испытаний 23.12.2025 15:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	6,4±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 22.12.2025 09:50
дата начала испытаний 22.12.2025 10:00, дата окончания испытаний 24.12.2025 12:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Е.Н. Иванова, Оператор ЭВМ

Е.Н. Иванова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Киселевске, городе
Прокопьевске и Прокопьевском районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул,
здание 19, тел.: +7 9000532675, e-mail: lab.prk@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510750

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Г.С. Чистякова
18.12.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-10/09732-25 от 18.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК" (ИНН 4211023572 ОГРН 1094211000828)

2. Юридический адрес: 652700, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС Г. КИСЕЛЕВСК, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ Д. 5

Фактический адрес: Кемеровская область - Кузбасс обл, г.о. Киселевский, г Киселевск, ул Коммунальная, д. 5

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть. водопровод из подземного источника

4. Место отбора: Участок НФС, пробпоотборный кран РЧВ, Кемеровская область - Кузбасс обл, г.о. Киселевский, п Карагайлинский, ул Желтых акаций, д. 1, А

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.12.2025 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Салтымакова Ю. А. Инженер ПТО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИСЕЛЕВСКА "ИСТОК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.12.2025 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №9 от 9 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Регистрационный номер: 15255-1-4-25-12 Акт отбора от 15 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

Протокол испытаний № 42-01-10/09732-25 от 18.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-10/09732-10.1.10.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВК-600	006953
2	Термометры технические жидкостные, ТТЖ-М	01239
3	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК-М	100-98
4	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический с водяной рубашкой 3Ц-1125М	555
5	Термостат лабораторный с охлаждением, Термостат электрический с водяной рубашкой 3Ц-1125М	583
6	Термометры стеклянные ртутные максимальные, СП-64	294
7	Термометры стеклянные ртутные электроконтактные, ТПК-М	522
8	Спектрофотометры, ПЭ-5300В	VEN1001045
9	Колориметры фотоэлектрические, КФК-2	8912495
10	Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТЛ-5	214

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 11:50

дата начала испытаний 15.12.2025 11:55, дата окончания испытаний 17.12.2025 13:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	6,7±2,0	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 653045, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Подольская ул, здание 19
Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 15.12.2025 11:50

дата начала испытаний 15.12.2025 12:00, дата окончания испытаний 17.12.2025 08:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.4, п.8.1-8.3, п.9, п.10
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7, п.6.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018 п.4, п.8, п.10, п.11

Ответственный за оформление протокола:

И. А. Лукина, Оператор ЭВМ *Лукина*

Конец протокола испытаний № 42-01-10/09732-25 от 18.12.2025